



Município de Moimenta da Beira

EDITAL n.º 30/UASU/2022

=====Paulo Alexandre de Matos Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, em cumprimento do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 26 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, **torna público** os resultados obtidos nas análises de demonstração da conformidade com as normas de qualidade da água, relativos ao **segundo trimestre do ano de 2022**. O programa de amostragens e análises é estabelecido anualmente e inclui vários pontos de colheita distribuídos na rede de abastecimento, de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinações são realizadas no total cumprimento das disposições legais constantes do referido Decreto-Lei, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem, análises e métodos analíticos. =====
=====Os resultados são apresentados em vinte e uma páginas anexas a este EDITAL, que dele fazem parte integrante. =====

Moimenta da Beira, 30 de agosto de 2022

O Presidente da Câmara Municipal


Paulo Alexandre de Matos Figueiredo

Qualidade da Água de Abastecimento Público de Moimenta da Beira

Resultados - 2.º trimestre 2022

1 de Abri a 30 de Junho

Divulgação dos resultados obtidos no controlo da qualidade da água destinada ao consumo humano no Município de Moimenta da Beira conforme o Programa de Controlo da Qualidade da Água aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos)

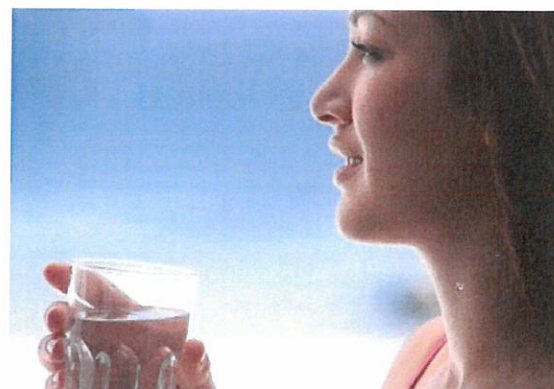

Resumo dos parâmetros pesquisados durante o 2.º trimestre de 2022



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE MOIMENTA DA BEIRA

2º TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: Resumo Geral

2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N.º Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	39	39	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	5	87%	39	39	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	<0,1(l.q.)	1,4	---	---	39	39	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	19	19	100%
Sabor, a 25°C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	19	19	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	5,1 (22°C)	7,6 (22°C)	5	74%	19	19	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C	18	1,7e+2	0	100%	19	19	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<5(l.q.)	11	0	100%	19	19	100%
Turbidez	4	UNT	<0,50(l.q.)	0,89	0	100%	19	19	100%
Enterococos	0	N/100ml	0	0	0	100%	19	19	100%
Numero de Colónias a 22°C	---	N/ml	não detectado	não detectado	---	---	19	19	100%
Numero de Colónias a 36°C	---	N/ml	não detectado	não detectado	---	---	19	19	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	0	0	0	100%	18	18	100%
Alumínio	200	µg/L Al	≤10(l.q.)	2,8E+02	2	89%	18	18	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	<0,1(l.q.)	<0,1(l.q.)	0	100%	16	16	100%
Antimónio	5,0	µg/l Sb	<1,0(l.q.)	<1,0(l.q.)	0	100%	16	16	100%
Arsénio	10	µg/l As	<1,0(l.q.)	1,2	0	100%	16	16	100%
Benzeno	1,0	µg/l	<0,20(l.q.)	<0,20(l.q.)	0	100%	16	16	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	<0,003(l.q.)	<0,003(l.q.)	0	100%	15	16	100%
Boro	1,0	mg/l B	<0,010(l.q.)	<0,010(l.q.)	0	100%	16	16	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	<3,0(l.q.)	<3,0(l.q.)	0	100%	16	16	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	<0,40(l.q.)	<0,40(l.q.)	0	100%	16	16	100%
Calcio	---	µg/l Ca	<2,0(l.q.)	21	---	---	16	16	100%
Cianetos	50	µg/l CN	<5(l.q.)	<5(l.q.)	0	100%	16	16	100%
Cloretos	250	mg/l Cl	0,0052	19	0	100%	16	16	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	<1,0(l.q.)	<1,0(l.q.)	0	100%	16	16	100%
Cobre	2,0	µg/l Cu	0,0016	<5(l.q.)	0	100%	16	16	100%
Cromo	50	µg/l Cr	<1,0(l.q.)	<1,0(l.q.)	0	100%	16	16	100%
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	<0,750(l.q.)	<0,750(l.q.)	0	100%	16	16	100%
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	7,2	4,7e+2	---	---	16	16	100%
Ferro	200	µg/l Fe	<40(l.q.)	89,2	0	100%	16	16	100%
Fluoretos	1,5	µg/l F	<0,4(l.q.)	<0,4(l.q.)	0	100%	16	16	100%
Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	<0,0200(l.q.)	<0,0200(l.q.)	0	100%	18	18	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	<0,02(l.q.)	<0,02(l.q.)	---	---	16	16	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	<0,02(l.q.)	<0,02(l.q.)	---	---	16	16	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	µg/l	<0,02(l.q.)	<0,02(l.q.)	---	---	16	16	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	<0,02(l.q.)	<0,02(l.q.)	---	---	16	16	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	<2,0(l.q.)	113	---	---	16	16	100%
Manganês	50	mg/l Mn	<10(l.q.)	20,5	0	100%	16	16	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	<4(l.q.)	15	0	100%	16	16	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	<0,04(l.q.)	<0,04(l.q.)	0	100%	18	18	100%
Mercurio	1,0	µg/l Hg	<0,010(l.q.)	<0,010(l.q.)	0	100%	16	16	100%
Níquel	20	µg/l Ni	<2,0(l.q.)	<2,0(l.q.)	0	100%	16	16	100%
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	<0,9(l.q.)	1,2	0	100%	16	16	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	<0,10(l.q.)	<0,10(l.q.)	0	100%	16	16	100%
Desetiltetrazina	0,10	µg/l	<0,030(l.q.)	<0,030(l.q.)	0	100%	16	16	100%
Diurao	0,10	µg/l	<0,030(l.q.)	<0,030(l.q.)	0	100%	16	16	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	<0,030(l.q.)	<0,030(l.q.)	0	100%	16	16	100%
MCPA	0,10	µg/l	<0,030(l.q.)	<0,030(l.q.)	0	100%	16	16	100%
Metaxil	0,10	µg/l	<0,030(l.q.)	<0,030(l.q.)	0	100%	16	16	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	<0,030(l.q.)	<0,030(l.q.)	0	100%	16	16	100%
Selénio	10	µg/l Se	<1,0(l.q.)	<1,0(l.q.)	0	100%	16	16	100%
Sódio	200	mg/l Na	1,71	18,1	0	100%	16	16	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	<10(l.q.)	13	0	100%	16	16	100%
Tetracloreto e Tricloreto	10	µg/l	<0,30(l.q.)	<0,30(l.q.)	0	100%	16	16	100%
Tetracloreto	---	µg/l	<0,20(l.q.)	<0,20(l.q.)	---	---	16	16	100%
Tricloreto	---	µg/l	<0,10(l.q.)	<0,10(l.q.)	---	---	16	16	100%
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	<0,50(l.q.)	21	0	100%	16	16	100%
Clorofórmio	---	µg/l	<0,10(l.q.)	21	---	---	16	16	100%
Bromofórmio	---	µg/l	<0,20(l.q.)	1,2	---	---	16	16	100%
Bromodichlorometano	---	µg/l	<0,10(l.q.)	0,75	---	---	16	16	100%
Dibromochlorometano	---	µg/l	<0,10(l.q.)	1,47	---	---	16	16	100%
Dose Indicativa	0,10	mSv	<0,10	<0,10	0	---	16	16	100%
Radão	500	Bq/l	11,3	540	1	94%	16	16	100%
Alfa total	---	Bq/l	<0,04(l.d.)	0,14	---	---	16	16	100%
Antimónio¹	5,0	µg/l Sb	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio¹	10	µg/l As	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Benzeno¹	1,0	µg/l	---	<0,20	0	100%	1	1	100%
Boro¹	1,0	mg/l B	---	0,005	0	100%	1	1	100%
Bromatos¹	10	µg/l BrO ₃	---	<2,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio¹	5,0	µg/l Cd	---	<0,20	0	100%	1	1	100%
Cianetos¹	50	µg/l CN	---	<5	0	100%	1	1	100%
Cloretos¹	250	mg/l Cl	---	13	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano¹	3,0	µg/l	---	<0,750	0	100%	1	1	100%
Fluoretos¹	1,5	µg/l F	---	0,12	0	100%	1	1	100%
Nitratos¹	50	mg/l NO ₃	---	<2,0	0	100%	1	1	100%
Mercurio¹	1,0	µg/l Hg	---	<0,010	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total¹	0,50	µg/l	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos¹	0,10	µg/l	---	<0,0300	0	100%	1	1	100%
Imadaclopride¹	0,10	µg/l	---	<0,0030	0	100%	1	1	100%
MCPA¹	0,10	µg/l	---	<0,0030	0	100%	1	1	100%
Desetiltetrazina¹	0,10	µg/l	---	<0,0030	0	100%	1	1	100%
Diurao¹	0,10	µg/l	---	<0,0030	0	100%	1	1	100%
Metaxil¹	0,10	µg/l	---	<0,0030	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina¹	0,10	µg/l	---	<0,0030	0	100%	1	1	100%
Selénio¹	10	µg/l Se	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio¹	200	mg/l Na	---	7,2	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e Tricloreto¹	10	µg/l	---	<0,30(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto¹	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Tricloreto¹	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa¹	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Alfa total¹	---	Bq/l	---	<0,04	---	---	1	1	100%

Nota1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em 2021 - Águas do Norte

Informação complementar relativa à verificação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Alumínio. Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem da água. Medidas correctivas: Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento. Bactérias Coliformes. Causas: Dosagem inadequada de reagente. Medidas Correctivas: Correção da dosagem de reagente no tratamento. pH. Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem da água. Medidas Correctivas: Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer AS ou por ausência de parecer). Alfa total. Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem da água. Medidas Correctivas: Não foram tomadas medidas porque se concluiu que a dose indicativa é inferior a 0,10 mSv. Radão Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem da água. Medidas Correctivas: Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento.

Responsável:

Data da publicação no website: 30 de Agosto de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,2	0,3	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	6,5 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	19	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/l Al	---	59,9	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	<0,1(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	---	<0,20(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,003(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,0	mg/l B	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	<3,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	<0,40(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	µg/l Ca	---	3,2	---	---	1	1	100%
Cianetos	50	µg/l CN	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cloratos	250	mg/l Cl	---	5,1	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	0,0257	0	100%	1	1	100%
Cromo	50	µg/l Cr	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	<0,750(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	9,2	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	89,2	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	<0,4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	<2,0(l.q.)	---	---	1	1	100%
Manganés	50	mg/l Mn	---	2,96	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	10	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	<0,04(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<2,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Desetilerbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Metalaxil	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Selénio	10	µg/l Se	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	---	2,53	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	<10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	<0,30(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Tricloroetano	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	1,83	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	---	1,06	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	0,42	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	0,35	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/l	---	226	0	100%	1	1	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	<0,04(l.d.)	---	---	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 30 de Agosto de 2022



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	6	6	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	6	6	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,2	1,0	0	100%	6	6	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	3	3	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	3	3	100%
pH	26,5 e 9,5	Unidades pH	6,5 (22 °C)	7,6 (22 °C)	0	100%	3	3	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	24	149	0	100%	3	3	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<5(l.q.)	<5(l.q.)	0	100%	3	3	100%
Turbidez	4	UNT	<0,50(l.q.)	<0,50(l.q.)	0	100%	3	3	100%
Enterococos	0	N/100ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	Não detectado	Não detectado	---	---	3	3	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	Não detectado	Não detectado	---	---	3	3	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Alumínio	200	µg/l Al	≤30(l.q.)	1,3e+2	0	100%	3	3	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	<0,1(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Antimónio ¹	5,0	µg/l Sb	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio ¹	10	µg/l As	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Benzeno ¹	1,0	µg/l	---	<0,20	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,003(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Boro ¹	1,0	mg/l B	---	0,005	0	100%	1	1	100%
Bromatos ¹	10	µg/l BrO ₃	---	<2,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio ¹	5,0	µg/l Cd	---	<0,20	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	µg/l Ca	---	21	---	---	1	1	100%
Cianetos ¹	50	µg/l CN	---	<5	0	100%	1	1	100%
Cloretos ¹	250	mg/l Cl	---	13	0	100%	1	1	100%
Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	0,011	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<5,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano ¹	3,0	µg/l	---	<0,750	0	100%	1	1	100%
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	54	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	<40(l.q.)	<40(l.q.)	0	100%	3	3	100%
Fluoretos ¹	1,5	µg/l F	---	0,12	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	<0,012(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,006(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,003(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	<0,010(l.q.)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	<0,012(l.q.)	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	<2,0(l.q.)	---	---	1	1	100%
Manganés	50	mg/l Mn	<10(l.q.)	12	0	100%	3	3	100%
Nitratos ¹	50	mg/l NO ₃	---	<2,0	0	100%	1	1	100%
Nítritos	0,50	mg/l NO ₂	---	<0,04(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Mercurio ¹	1,0	µg/l Hg	---	<0,010	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	<0,6(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total ¹	0,50	µg/l	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos ¹	0,10	µg/l	---	<0,0300	0	100%	1	1	100%
Imadaclopride ¹	0,10	µg/l	---	<0,0030	0	100%	1	1	100%
MCPA ¹	0,10	µg/l	---	<0,0030	0	100%	1	1	100%
Desetiltterbutilazina ¹	0,10	µg/l	---	<0,0030	0	100%	1	1	100%
Diurão ¹	0,10	µg/l	---	<0,0030	0	100%	1	1	100%
Metaxil ¹	0,10	µg/l	---	<0,0030	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina ¹	0,10	µg/l	---	<0,0030	0	100%	1	1	100%
Selénio ¹	10	µg/l Se	---	<0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio ¹	200	mg/l Na	---	7,2	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto e Tricloreto ¹	10	µg/l	---	<0,30(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto ¹	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Tricloreto ¹	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	21	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	---	21	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	---	<7(l.q.)	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	<7(l.q.)	---	---	1	1	100%
Dibromochlorometano	---	µg/l	---	<7(l.q.)	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa ¹	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total ¹	---	Bq/l	---	<0,04	---	---	1	1	100%

Nota1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta: Águas do Norte

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 30 de Agosto de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	>100	1	50%	2	2	100%
Desinfectante residual	---	mg/l	0,1	0,3	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	5,5 (22 °C)	1	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	35	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	0,53	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/l Al	---	39,4	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	<0,1(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	---	<0,20(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,003(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,0	mg/l B	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	<3,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	<0,40(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	µg/l Ca	---	21	---	---	1	1	100%
Cianetos	50	µg/l CN	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cloretos	250	mg/l Cl	---	9,6	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	0,0011	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	<0,750(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	53	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	<2,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	<0,4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	<0,012(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,006(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,003(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	<0,010(l.q.)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	<0,012(l.q.)	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	<2,0(l.q.)	---	---	1	1	100%
Manganês	50	mg/l Mn	---	8,44	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	<4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	<0,04(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<2,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	<0,9(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Desetiltetbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Diuraz	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Metaxil	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Selénio	10	µg/l Se	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	---	4,4	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	<10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e Tricloreto:	10	µg/l	---	<0,30(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Tricloreto	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	---	0,24	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/l	---	40,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	<0,04(l.d.)	---	---	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Bactérias Coliformes. Causas: Dosagem inadequada de reagente. Medidas Corretivas: Correção da dosagem de reagente no tratamento. pH. Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem da água. Medidas Corretivas: Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer AS ou por ausência de parecer).

Responsável:

Data da publicação no website: 30 de Agosto de 2022



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 308/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	32	1	50%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	<0,1(l.q.)	0,1	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	5,1 (22 °C)	1	0%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	19	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	0,53	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	---	282	1	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	<0,1(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	---	<0,20(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,003(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,0	mg/l B	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	<3,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	<0,40(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	µg/l Ca	---	<2,0(l.q.)	---	---	1	1	100%
Canetos	50	µg/l CN	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cloretos	250	mg/l Cl	---	5,8	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	0,0038	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	<0,750(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	12	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	2,9	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	<0,4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	<0,012(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,006(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,003(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	<0,010(l.q.)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	<0,012(l.q.)	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	<2,0(l.q.)	---	---	1	1	100%
Manganés	50	mg/l Mn	---	20,5	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	<4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	<0,04(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<2,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Desetiterbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Metaxa	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Selénio	10	µg/l Se	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	---	1,71	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	<10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	<0,30(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Tricloroetano	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Dibromodichlorometano	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/l	---	231	0	100%	1	1	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	0,06	---	---	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Alumínio. Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem da água. Medidas Corretivas: Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento. Bactérias Coliformes. Causas: Dosagem inadequada de reagente. Medidas Corretivas: Correção da dosagem de reagente no tratamento. pH. Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem da água. Medidas Corretivas: Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer AS ou por ausência de parecer).

Responsável:

Data da publicação no website: 30 de Agosto de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,2	---	---	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	5,7 (22 °C)	1	0%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	51	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/l Al	---	13,7	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	<0,1(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	---	<0,20(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,003(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,0	mg/l B	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	<3,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	<0,40(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	µg/l Ca	---	3,1	---	100%	1	1	100%
Cianetos	50	µg/l CN	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cloretos	250	mg/l Cl	---	7,3	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	0,0152	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	<0,750(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	8,0	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	28,3	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	<0,4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	<2,0(l.q.)	---	---	1	1	100%
Manganês	50	mg/l Mn	---	7,89	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	4	0	100%	1	1	100%
Nitratos	0,50	mg/l NO ₂	---	<0,04(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Merúrio	1,0	µg/l Hg	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<2,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Desetilerbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Metalaxil	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Selénio	10	µg/l Se	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	---	7,12	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	<10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e Tricloreto	10	µg/l	---	<0,30(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Tricloreto	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	3,65	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	---	2,14	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	0,86	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	0,65	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/l	---	240	0	100%	1	1	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	<0,04(l.d.)	---	---	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): pH. Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem da água. Medidas Corretivas: Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer AS ou por ausência de parecer).

Responsável:

Data da publicação no website: 30 de Agosto de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfectante residual	---	mg/l	---	0,2	---	---	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	6,5 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	45	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Turbidez	4	UNT	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	---	23	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	<0,1(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	---	3,9	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	---	<0,20(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,003(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,0	mg/l B	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	<3,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	<0,40(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	µg/l Ca	---	3,2	---	---	1	1	100%
Cianetos	50	µg/l CN	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cloretos	250	mg/l Cl	---	7,2	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	0,0016	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	<0,750(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	8,1	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	6,2	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	<0,4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	<2,0(l.q.)	---	---	1	1	100%
Manganés	50	mg/l Mn	---	7,34	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	4	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	<0,04(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<2,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	0,9	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Desetilbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Metalaxil	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Selénio	10	µg/l Se	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	---	6,41	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	<10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e Tricloreto	10	µg/l	---	<0,30(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Tricloreto	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	3,47	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	---	0,48	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	---	0,77	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	0,75	---	---	1	1	100%
Dibromochlorometano	---	µg/l	---	1,47	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/l	---	134	0	100%	1	1	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	0,07	---	---	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 30 de Agosto de 2022



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 308/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,5	---	---	1	1	100%
Choro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	6,5 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	89	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/l Al	---	<10,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	<0,1(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	---	1,3	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	---	<0,20(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,003(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,0	mg/l B	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	<3,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	<0,40(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	µg/l Ca	---	6,7	0	100%	1	1	100%
Cianetos	50	µg/l CN	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cloretos	250	mg/l Cl	---	8,7	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	0,0018	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	<0,750(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	27	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	2,7	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	µg/l F ₂	---	<0,4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	2,6	---	---	1	1	100%
Manganés	50	mg/l Mn	---	1,04	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	4	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	<0,04(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<2,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	<0,9(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Metolaxil	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Selénio	10	µg/l Se	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	---	9,63	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	<10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	<0,30(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Tricloroetano	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	0,54	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	---	0,2	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	0,11	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	0,23	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/l	---	51,5	0	100%	1	1	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	<0,04(l.d.)	---	---	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 30 de Agosto de 2022



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 308/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,1	0,2	---	---	2	2	100%
Choro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	6,5 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	44	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/l Al	---	143	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	<0,1(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	---	<0,20(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,003(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,0	mg/l B	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	<3,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	<0,40(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	µg/l Ca	---	5,9	---	---	1	1	100%
Cianetos	50	µg/l CN	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cloretos	250	mg/l Cl	---	0,0052	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	0,0052	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	<0,750(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	16	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	2,8	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	<0,4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	<2,0(l.q.)	---	---	1	1	100%
Manganês	50	mg/l Mn	---	17,6	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	15	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	<0,04(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<2,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	<0,9(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	<0,30(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Desetilerbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Metalaxil	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Selénio	10	µg/l Se	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	---	3,76	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	<10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e Tricloreto:	10	µg/l	---	<0,30(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Tricloreto	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	0,012	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/l	---	375	0	100%	1	1	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	0,14	---	---	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Alfa total. Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem da água. Medidas Correctivas: Não foram tomadas medidas porque se concluiu que a dose indicativa é inferior a 0,10 mSv.

Responsável:

Data da publicação no website: 30 de Agosto de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	39	1	50%	2	2	100%
Desinfecante residual	---	mg/l	<0,1(l.q.)	0,1	---	---	2	2	100%
Choro, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	5,2 (22 °C)	1	0%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	19	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	---	238	1	0%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	<0,1(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	---	8,4	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	---	<0,20(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,003(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,0	mg/l B	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	<3,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	<0,40(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	µg/l Ca	---	<2,0(l.q.)	---	---	1	1	100%
Cianetos	50	µg/l CN	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cloretos	250	mg/l Cl	---	4,8	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	0,0463	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	<0,750(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	12	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	4,6	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	<0,4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	<0,012(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,006(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,003(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	<0,010(l.q.)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	<0,012(l.q.)	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	<2,0(l.q.)	---	---	1	1	100%
Manganés	50	mg/l Mn	---	20	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	<4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Nítritos	0,50	mg/l NO ₂	---	<0,04(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<2,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	1,1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Desetiltetrazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Metalaxil	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Selénio	10	µg/l Se	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	---	1,75	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	<10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	<0,30(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Tricloroetano	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	---	0,13	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/l	---	169	0	100%	1	1	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	0,05	---	---	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Alumínio. Causas: Alumínio. Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem da água. Medidas Corretivas: Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento. Bactérias Coliformes. Causas: Dosagem inadequada de reagente. Medidas Corretivas: Correção da dosagem de reagente no tratamento. pH. Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem da água. Medidas Corretivas: Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer AS ou por ausência de parecer).

Responsável:

Data da publicação no website: 30 de Agosto de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	36	>100	2	0%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	<0,1(l.q.)	0,1	0	100%	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	5,4 (22 °C)	1	0%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	19	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	---	187	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	<0,1(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	---	5,1	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	---	<0,20(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,003(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,0	mg/l B	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	<3,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	<0,40(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	µg/l Ca	---	3,0	---	---	1	1	100%
Cianetos	50	µg/l CN	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cloreto	250	mg/l Cl	---	3,7	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	0,169	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	<0,750(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	4,7e+2	0	100%	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	57,5	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	<0,4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	<0,012(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,006(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,003(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	<0,010(l.q.)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	<0,012(l.q.)	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	113	---	---	1	1	100%
Manganés	50	mg/l Mn	---	9,95	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	<4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Nítritos	0,50	mg/l NO ₂	---	<0,04(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<2,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	1,2	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Desetilerbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Metalaxil	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Selénio	10	µg/l Se	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	---	2,18	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	<10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e Tricloreto:	10	µg/l	---	<0,30(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Tricloreto	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Dibromochlorometano	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/l	---	328	0	100%	1	1	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	<0,04(l.d.)	---	---	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Bactérias Coliformes. Causas: Dosagem inadequada de reagente. Medidas Correctivas: Correção da dosagem de reagente no tratamento. pH. Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem da água. Medidas Correctivas: Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer AS ou por ausência de parecer).

Responsável:

Data da publicação no website: 30 de Agosto de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,2	0,4	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	6,6 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	18	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	---	186	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	<0,1(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	---	<0,20(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,003(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,0	mg/l B	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	<3,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	<0,40(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	µg/l Ca	---	2,7	0	100%	1	1	100%
Cianetos	50	µg/l CN	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cloretos	250	mg/l Cl	---	6,0	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	0,0018	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	<0,750(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	7,2	0	100%	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	<2,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	<0,4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	<2,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Manganês	50	mg/l Mn	---	16,6	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	11	0	100%	1	1	100%
Nítritos	0,50	mg/l NO ₂	---	<0,04(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<2,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	<0,9(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Desetilerbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Diurac	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Metalaxil	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Selénio	10	µg/l Se	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	---	2,25	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	<10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	<0,30(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Tricloroetano	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	0,7	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	---	0,33	0	100%	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	0,17	0	100%	1	1	100%
Dibromodiclorometano	---	µg/l	---	0,2	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/l	---	283	0	100%	1	1	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	<0,04(l.d.)	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 30 de Agosto de 2022




Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 308/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,2	0,4	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/l Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloreto	260	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetilbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metalaxil	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto e Tricloreto	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromochlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 30 de Agosto de 2022



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,6	---	---	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6.5 e ≤9.5	Unidades pH	---	6,5 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	1,7e+2	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	6,2	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 30°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/l Al	---	<10,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	<0,1(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	---	1,2	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	---	<0,20(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,003(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,0	mg/l B	---	0,015	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	<3,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	<0,40(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	µg/l Ca	---	15	---	---	1	1	100%
Cianetos	50	µg/l CN	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cloretos	250	mg/l Cl	---	19	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	<0,750(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	50	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	8	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	<0,4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	3,1	---	---	1	1	100%
Manganês	50	mg/l Mn	---	7,47	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	4	0	100%	1	1	100%
Nítritos	0,50	mg/l NO ₂	---	<0,04(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<2,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	<0,9(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Desetilerbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Metalaxil	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Selénio	10	µg/l Se	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	---	18,1	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	13	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	<0,30(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Tricloroetano	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	2,27	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	---	0,37	0	100%	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	---	0,4	0	100%	1	1	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	0,52	0	100%	1	1	100%
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	0,98	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	---	Bq/l	---	46	0	100%	1	1	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	<0,04(l.d.)	---	---	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 30 de Agosto de 2022



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,2	---	---	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turbidez	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetáterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metaxa	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto e Tricloreto	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromochlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Ativa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 30 de Agosto de 2022



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfectante residual	---	mg/l	0,2	0,2	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	N.A
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	N.A
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	---	---	N.A
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	N.A
Turbidez	4	UNT	---	---	---	---	---	---	N.A
Enterococos	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A
Alumínio	200	µg/l Al	---	---	---	---	---	---	N.A
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A
Manganês	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Desetiltetralazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Diurac	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Metaxa	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto e Tricloreto	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tetracloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Tricloreto	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromoformio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dibromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 30 de Agosto de 2022



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,1	0,2	---	---	3	3	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	6,5 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	20	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	---	76,6	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	<0,1(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,003(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,0	mg/l B	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	<3,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	<0,40(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	µg/l Ca	---	3,8	---	---	1	1	100%
Cianetos	50	µg/l CN	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cloretos	250	mg/l Cl	---	6,5	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	0,0065	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	<0,750(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	10	0	100%	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	56,8	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	<0,4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	<2,0(l.q.)	---	---	1	1	100%
Manganés	50	mg/l Mn	---	14	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	13	0	100%	1	1	100%
Nítritos	0,50	mg/l NO ₂	---	<0,04(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<2,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	<0,9(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Desetilerbulazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Metalaxil	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Selénio	10	µg/l Se	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	---	3,33	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	<10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e Tricloreto:	10	µg/l	---	<0,30(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Tricloreto	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/l	---	11,3	0	100%	1	1	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	0,14	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Alfa total. Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem da água. Medidas Correctivas: Não foram tomadas medidas porque se concluiu que a dose indicativa é inferior a 0,10 mSv.

Responsável:

Data da publicação no website: 30 de Agosto de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,1	0,2	0	10000%	3	3	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	6,5 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	67	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	11	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	---	---	---	---	---	N.A.
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	N.A.
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	N.A.
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	N.A.
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	---	---	N.A.
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cálcio	---	µg/l Ca	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	N.A.
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	N.A.
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	---	---	---	---	---	N.A.
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	N.A.
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A.
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	N.A.
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	---	---	---	---	---	N.A.
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	N.A.
Manganés	50	mg/l Mn	---	---	---	---	---	---	N.A.
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	N.A.
Nítritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	N.A.
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	N.A.
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	N.A.
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	N.A.
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Metaxal	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	N.A.
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	N.A.
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	---	---	N.A.
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Dibromochlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	N.A.
Radão	200	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A.
Alfa total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	N.A.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 30 de Agosto de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 308/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,2	0,4	---	---	2	2	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	6,5 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 25 °C	---	22	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Turbidez	4	UNT	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	---	65,6	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	<0,1(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	---	<0,20(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,003(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,0	mg/l B	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	<3,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	<0,40(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	µg/l Ca	---	2,7	---	---	1	1	100%
Cianetos	50	µg/l CN	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cloreto	250	mg/l Cl	---	5,6	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	0,0028	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	<0,750(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	7,2	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	<2,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	<0,4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	<2,0(l.q.)	---	---	1	1	100%
Manganés	50	mg/l Mn	---	6,97	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	12	0	100%	1	1	100%
Nítritos	0,50	mg/l NO ₂	---	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<2,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	<0,9(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Deseteterbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Diurac	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Metaxa	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Selénio	10	µg/l Se	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	---	3,63	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	<10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	<0,30(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Tricloroetano	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	0,74	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	---	0,34	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	0,19	---	---	1	1	100%
Dibromochlorometano	---	µg/l	---	0,21	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	1500	Bq/l	---	218	0	100%	1	1	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	<0,04(l.d.)	---	---	1	1	100%

Informação complementar relativa à verificação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 30 de Agosto de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,3	---	---	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	6,5 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	0,83	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	---	11,9	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	<0,1(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	---	<0,20(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,003(l.q.)	0	100%	0	1	100%
Boro	1,0	mg/l B	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	<3,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	<0,40(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	µg/l Ca	---	2,7	---	---	1	1	100%
Cianetos	50	µg/l CN	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cloretos	250	mg/l Cl	---	5,8	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	0,0082	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	<0,750(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	8,4	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	15,3	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	<0,4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	<2,0(l.q.)	---	---	1	1	100%
Manganés	50	mg/l Mn	---	1,06	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	<4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	<0,04(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<2,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	<0,9(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Desetiterbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Metaxil	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Selénio	10	µg/l Se	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	---	5,54	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	<10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto e Tricloreto:	10	µg/l	---	<0,30(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloreto	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Tricloreto	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	2,62	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	---	0,15	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	---	1,2	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	0,27	---	---	1	1	100%
Dibromodiclorometano	---	µg/l	---	1	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/l	---	540	1	0%	1	1	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	0,04	---	---	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Radão. Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem da água. Medidas Corretivas: Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento.

Responsável:

Data da publicação no website: 30 de Agosto de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do VP	N. Análises		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia Coli (E. Coli)	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	0,2	---	---	1	1	100%
Cheiro, a 25°C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor, a 25 °C	3	Fator de diluição	---	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	6,5 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	47	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	---	0,62	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml	---	Não detectado	---	---	1	1	100%
Clostridium Perfringens	0	N/100ml	---	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	---	<10,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	<0,1(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	---	<0,20(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	<0,003(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Boro	1,0	mg/l B	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	<3,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	<0,40(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	µg/l Ca	---	2,8	---	---	1	1	100%
Cianetos	50	µg/l CN	---	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cloretos	250	mg/l Cl	---	7,1	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	µg/l Cu	---	0,0182	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	---	<0,750(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	---	7,6	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	---	7	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	µg/l F	---	<0,4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	0,10	µg/l	---	<0,0200(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	<0,02(l.q.)	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	<2,0(l.q.)	---	---	1	1	100%
Manganês	50	mg/l Mn	---	0,86	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	4	0	100%	1	1	100%
Nítritos	0,50	mg/l NO ₂	---	<0,04(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	<0,010(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	<2,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	µg/l O ₂	---	<0,9(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	<0,10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Desetiltterbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
MCPA	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Metaxal	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	<0,030(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Selénio	10	µg/l Se	---	<1,0(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	---	5,91	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	<10(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/l	---	<0,30(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano	---	µg/l	---	<0,20(l.q.)	---	---	1	1	100%
Tricloroetano	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM)	100	µg/l	---	1,99	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	---	<0,10(l.q.)	---	---	1	1	100%
Bromoformio	---	µg/l	---	1,19	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	0,12	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	0,68	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa	0,10	µg/l	---	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	---	Bq/l	---	386	0	100%	1	1	100%
Alfa total	---	Bq/l	---	0,05	---	---	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento do VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável.

Responsável:

Data da publicação no website: 30 de Agosto de 2022